STUDIO DI INGEGNERIA
ARCH. ING. URBANISTICA
C.so Francia N° 142 - 10093 - Collegno (TO)
Tel. - Fax 011/408.17.23 - 780.59.30 (2 Linee R.A.)

STUDIO ing FRANCESCO PANSA
Via Exilles N° 35/c - 10046 - Torino
Tel. - Fax 011/774.03.63

COMMITTENTE:

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi

OGGETTO :

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AI PIANI PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL'EX BANCO DI SICILIA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI N°13 A TORINO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO : Progetto impianti meccanici ai sensi della Legge n°248 del 2 dicembre 2005 e successivo Decreto di Attuazione N°37 del 22 gennaio 2008

DESCRIZIONE : Planimetria Distribuzione Acqua piano sottotetto

VARIANTE	DATA	REALIZZATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	10/04/2014	**Ponso F.**	**Ponso F.**	Amministrazione	INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEL 24/10/2012
1					
2					
3					
4					
5					

COMMESSA : 12-ExBdS | SCALA : 1:50 | ***E M 0 9 0***

FILE : EM_09_0.dwg | DATA : Aprile 2014 | ☐ Preliminare ☒ Definitivo ☒ Esecutivo ☐ As Built

COMMITTENTE: | INSTALLATORE: | PROGETTISTA:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO — Dott. Ing. FRANCESCO PANSA — n° 7443 Y

Dott. Ing. Ponso Francesco
Ordine Ingegneri Provincia Torino
N° Matricola 7443T

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
I dritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale, parziale e con qualsiasi mezzo (compresa le copie fotostatiche, i film e le microfiche) e i microfilm sono riservati per tutti i paesi

LEGENDA SIMBOLI

- TUBAZIONE IN ACCIAIO POSATA A VISTA COIBENTATA CON GUAINA ARMAFLEX 19 mm
- RADIATORE AD ELEMENTI IN GHISA ESISTENTE
- 9-4-880 IDENTIFICATIVO RADIATORI
  - ALTEZZA
  - NUMERO COLONNE
  - NUMERO ELEMENTI
- EP9-10 NUOVE POMPE ACQUA CALDA UTA
  TIPO GRUNDFOS
  MAGNA3 32-120 F
  O EQUIVALENTE
  Q: 7 mc/h
  H: 6.0 mt
  Pe: 0.35 KW (230V/1F/50Hz)

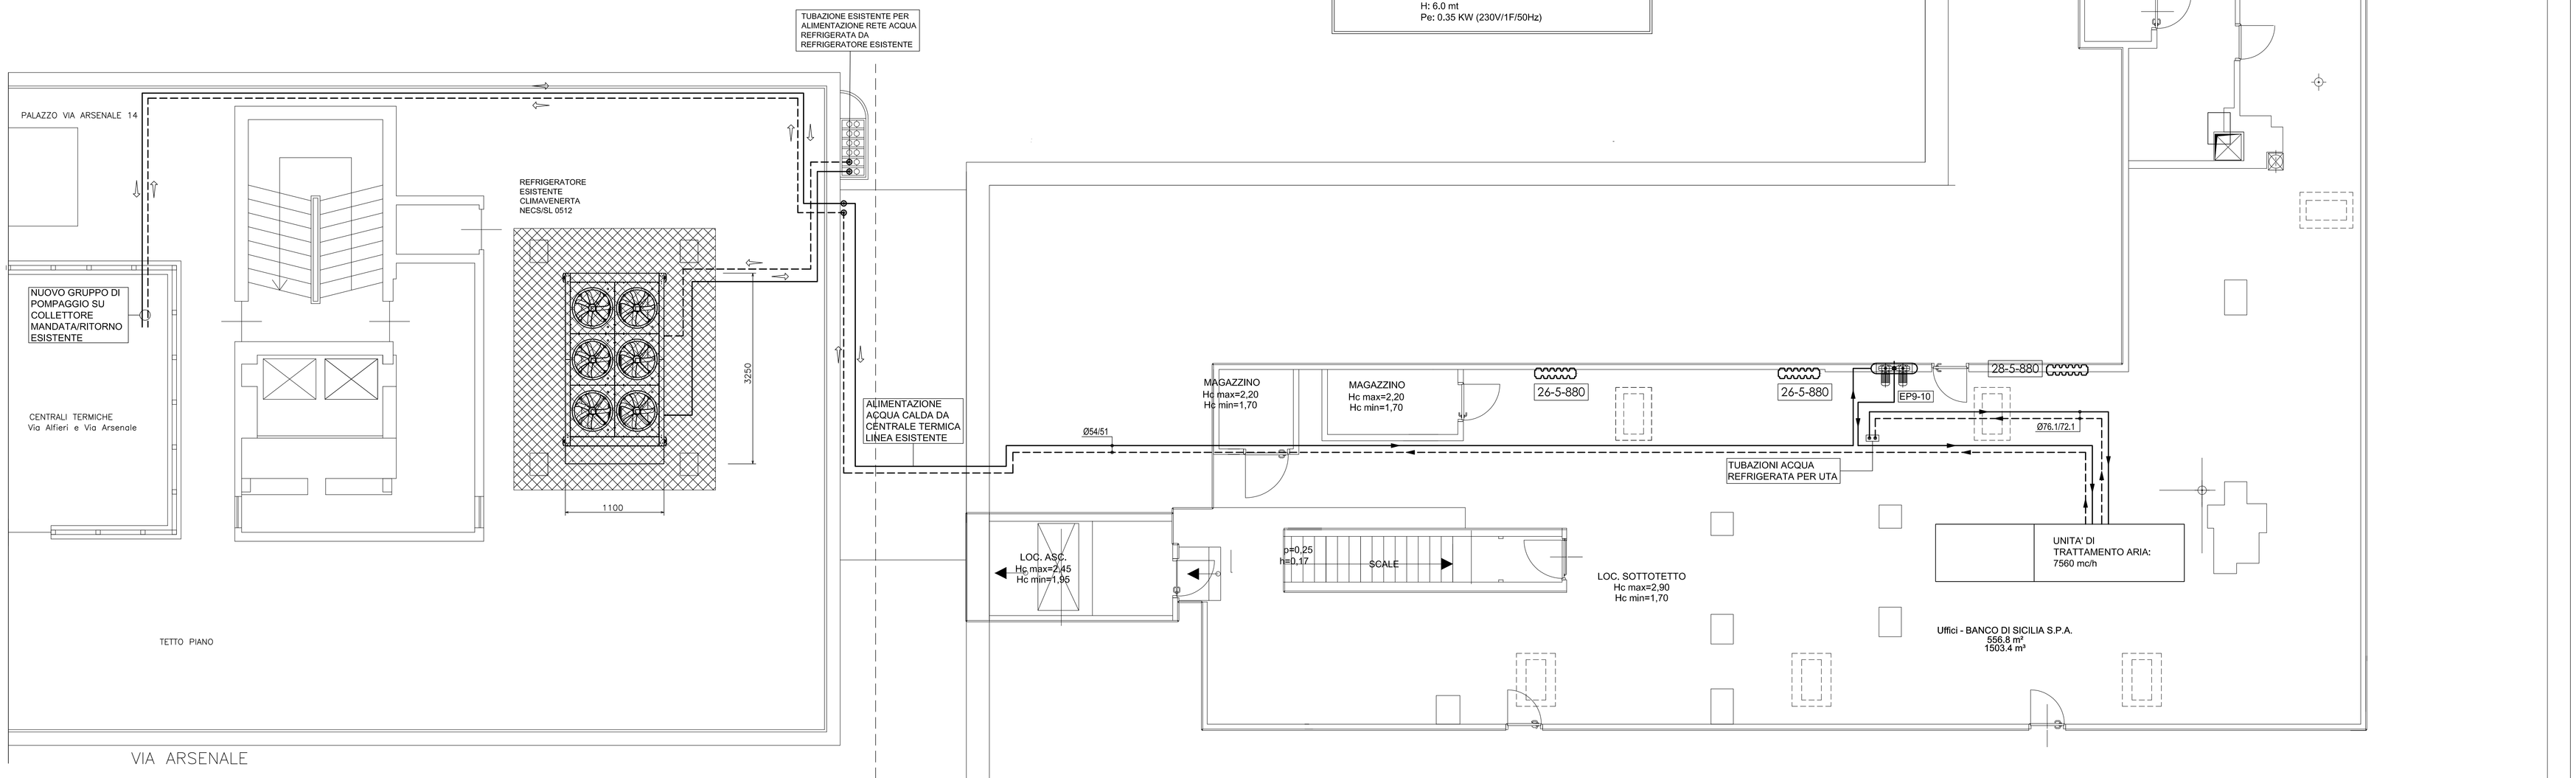

NOTA:
IL DISEGNO ARCHITETTONICO E' INDICATIVO E VALE UNICAMENTE PER GLI IMPIANTI RIPORTATI

Stralcio piano copertura via Arsenale 14 — Piano quarto Via Alfieri 13