STUDIO DI INGEGNERIA
FRANCESCO MARIO LORENZO
C.so Francia N° 142 - 10093 - Collegno (TO)
Tel. - Fax 011/408.17.23 - 780.59.30 (2 Linee R.A.)

STUDIO ing FRANCESCO PANSA
Via Exilles N° 35/c - 10046 - Torino
Tel. - Fax 011/774.03.63

COMMITTENTE:

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi

OGGETTO :

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AI PIANI PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL'EX BANCO DI SICILIA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI N°13 A TORINO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO : Progetto impianti meccanici ai sensi della Legge n°248 del 2 dicembre 2005 e successivo Decreto di Attuazione N°37 del 22 gennaio 2008

DESCRIZIONE : Planimetria Distribuzione Acqua piano secondo e stralcio piano terzo

VARIANTE	DATA	REALIZZATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	10/04/2014	Ponso F.	Ponso F.	Amministrazione	INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEL 24/10/2012
1					
2					
3					
4					
5					

COMMESSA : 12-ExBdS | SCALA : 1:50 | E_M_0_6_0

FILE : EM_06_0.dwg | DATA : Aprile 2014 | ☐ Preliminare ☒ Definitivo ☒ Esecutivo ☐ As Built

COMMITTENTE: | INSTALLATORE: | PROGETTISTA:

Dott. Ing. Ponso Francesco
Ordine Ingegneri Provincia Torino
N° Matricola 7443T

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
I dritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale, parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film e le microfiche) sono riservati per tutti i paesi

NOTA:
IL DISEGNO ARCHITETTONICO E' INDICATIVO E VALE UNICAMENTE PER GLI IMPIANTI RIPORTATI
LA POSIZIONE DEI VENTILOCONVETTORI DOVRA' ESSERE DECISA E APPROVATA CON LA DIREZIONE LAVORI, DOPO AVERE TRACCIATO L'ORDITURA DEL CONTROSOFFITTO E LA POSIZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI.

LEGENDA SIMBOLI

- TUBAZIONE IN ACCIAIO POSATA A VISTA COIBENTATA CON GUAINA ARMAFLEX 19 mm
- TUBAZIONE IN ACCIAIO POSATA A VISTA COIBENTATA CON GUAINA ARMAFLEX 13 mm
- TUBAZIONE IN GEBERIT DI SCARICO CONDENSA POSATA A VISTA CON PENDENZA MIN 1%
- RADIATORE AD ELEMENTI IN GHISA CON TESTA TERMOSTATICA
- 9-4-880 IDENTIFICATIVO RADIATORI
  - ALTEZZA
  - NUMERO COLONNE
  - NUMERO ELEMENTI
- COLONNA DI TUBAZIONI CON TRANSITO SOTTOTRACCIA CON GUAINA ARMAFLEX 13mm

NOTA:
1. OGGETTO DEI LAVORI SULLA PRESENTE TAVOLA SARA' LA FORNITURA E LA POSA DEI VENTILOCONVETTORI A CASSETTA INDICATI CON IL COLLEGAMENTO ALLA RETE IN ACCIAIO ESISTENTE E ALLA LINEA DI DRENAGGIO DELLA CONDENSA
2. IL PERCORSO DELLA RETE DI DRENAGGIO DELLA CONDENSA DOVRA' ESSERE VALUTATO IN CORSO D'OPERA CON IL RILIEVO DELLE COLONNE DI SCARICO ESISTENTI CHE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE PREVIO INSERIMENTO DI SIFONE.
3. IL PERCORSO DOVRA' ESSERE COMUNQUE IL PIU' BREVE POSSIBILE.
4. IL TRATTO DI COLLEGAMENTO TERMINALE DEI VENTILOCONVETTORI DOVRA' ESSERE ESEGUITO CON RACCORDI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX

LEGENDA VENTILOCONVETTORI DA INSTALLARE

- F1 — VENTILOCONVETTORE DA INCASSO A SOFFITTO CON VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO CON COMANDI A PARETE TIPO AERMEC FCL32 O EQUIVALENTE
  PRESTAZIONI RIFERITE ALLA VELOCITA' MAX
  RESA RAFFREDDAMENTO TOTALE: 1900 W
  TEMPERATURA ACQUA 7/12°C
  LIVELLO DI POT. SONORA 37 dBA
  POTENZA ELETTRICA 45W (230V/50Hz)
- F2 — VENTILOCONVETTORE DA INCASSO A SOFFITTO CON VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO CON COMANDI A PARETE TIPO AERMEC FCL42 O EQUIVALENTE
  PRESTAZIONI RIFERITE ALLA VELOCITA' MAX
  RESA RAFFREDDAMENTO TOTALE: 3950 W
  TEMPERATURA ACQUA 7/12°C
  LIVELLO DI POT. SONORA 44 dBA
  POTENZA ELETTRICA 75W (230V/50Hz)

STRALCIO PIANTA PER NUOVO IMPIANTO RADIATORI SERVIZI IGIENICI

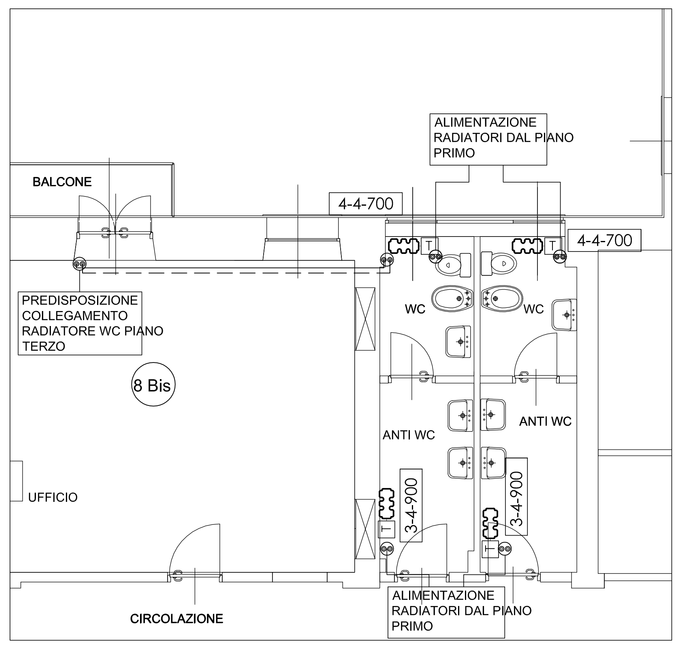

STRALCIO PIANO TERZO SALITA TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA NUOVA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA SOTTOTETTO

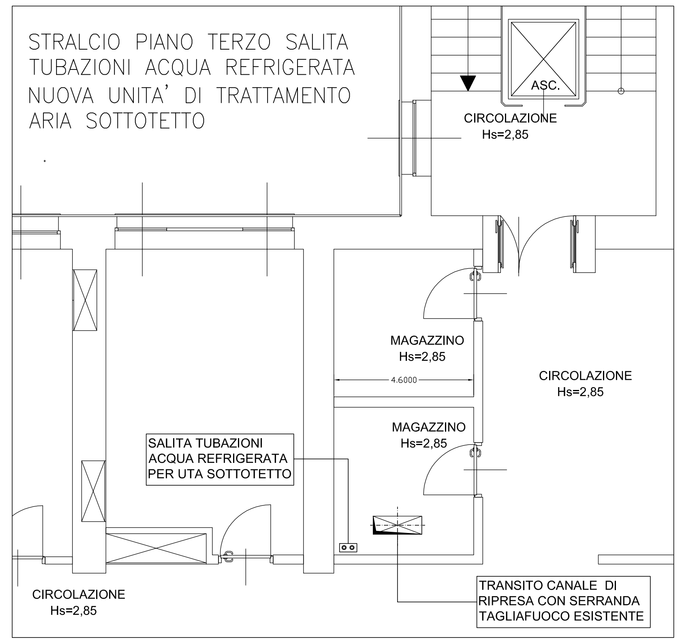

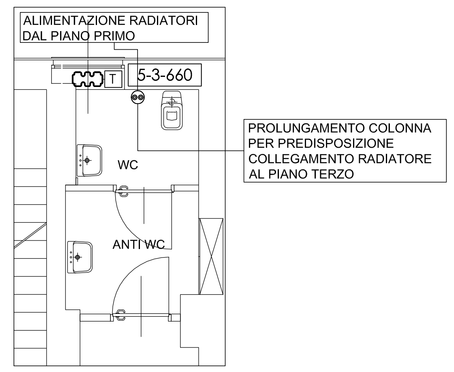

IMPIANTO RADIATORI SERVIZI IGIENICI DISABILI

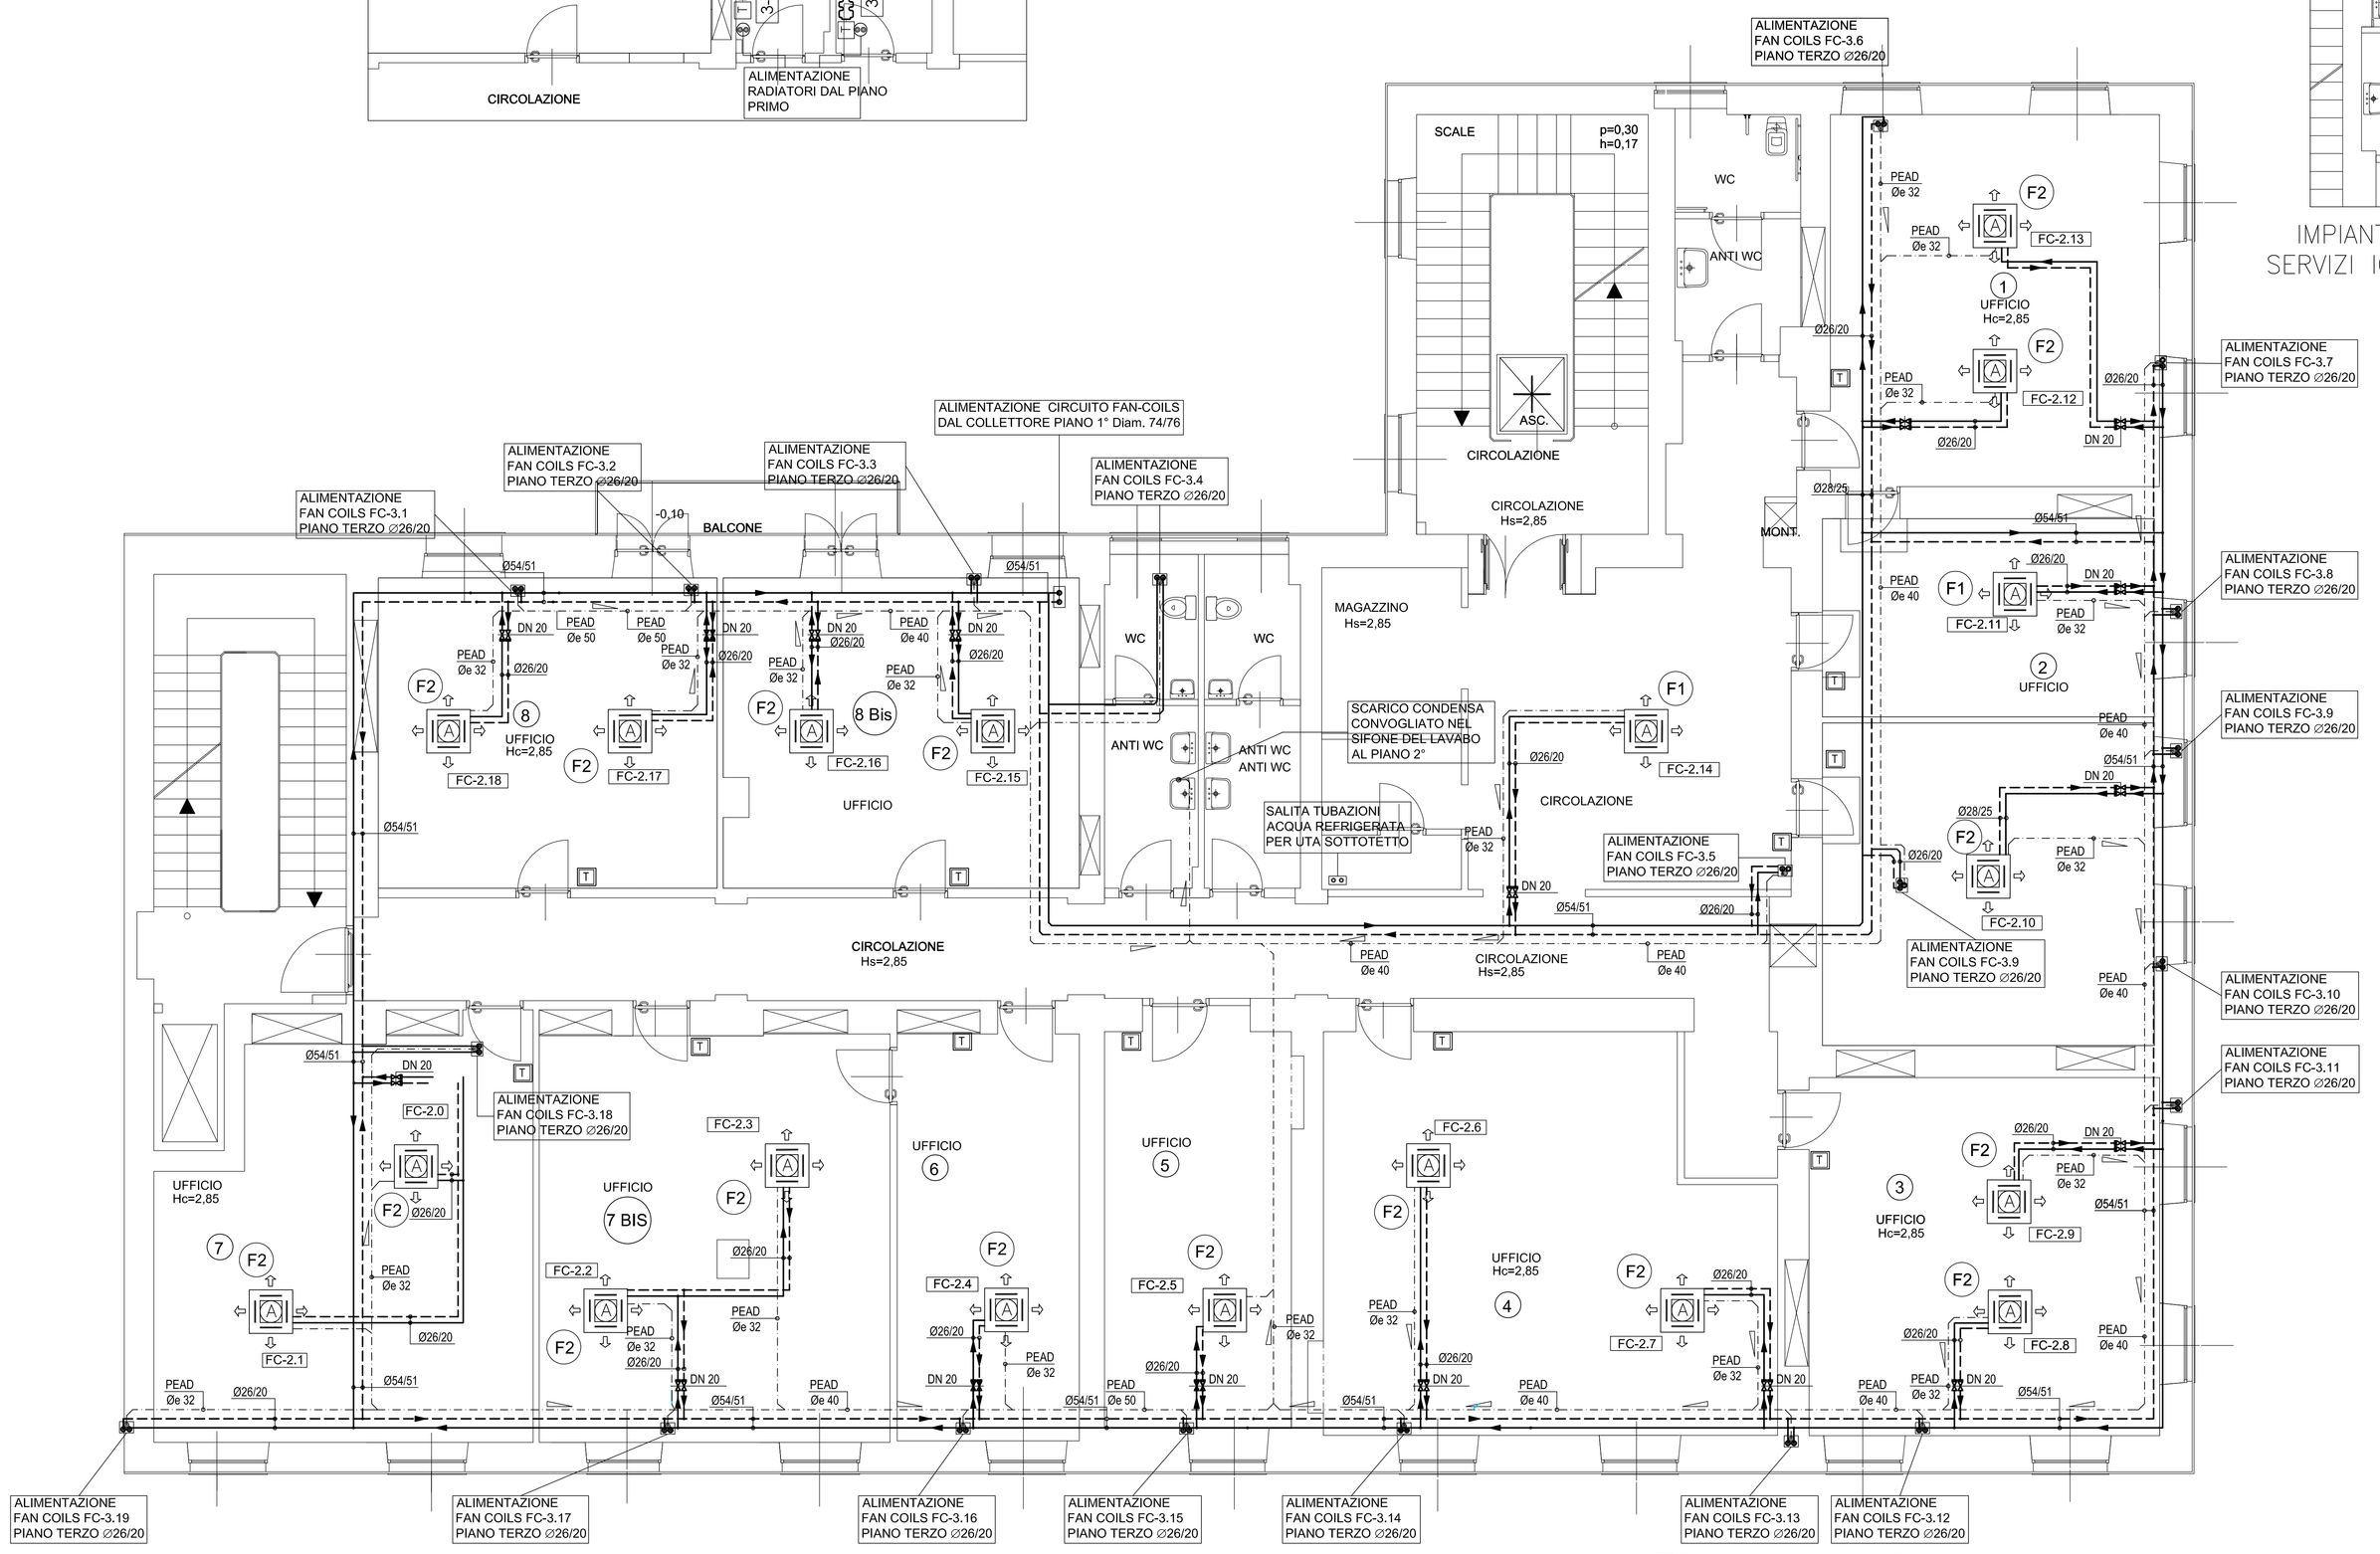

Piano secondo