STUDIO DI INGEGNERIA
ARCH. ING. GEOM. LIBERTINI
C.so Francia N° 142 - 10093 - Collegno (TO)
Tel. - Fax 011/408.17.23 - 780.59.30 (2 Linee R.A.)

STUDIO ing FRANCESCO PANSA
Via Exilles N° 35/c - 10146 - Torino
Tel. - Fax 011/774.03.63

COMMITTENTE:

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi

OGGETTO :

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AI PIANI PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL'EX BANCO DI SICILIA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI N°13 A TORINO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO : Progetto impianti meccanici ai sensi della Legge n°248 del 2 dicembre 2005 e successivo Decreto di Attuazione N°37 del 22 gennaio 2008

DESCRIZIONE : Planimetria stato di fatto

VARIANTE	DATA	REALIZZATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	10/04/2014	**Ponso F.**	**Ponso F.**	Amministrazione	INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEL 24/10/2012
1					
2					
3					
4					
5					

COMMESSA : 12-ExBdS | SCALA : 1:100/1:50 | **E_M_0_2_0**

FILE : EM_02_0.dwg | DATA : Aprile 2014 | ☐ Preliminare ☒ Definitivo ☒ Esecutivo ☐ As Built

COMMITTENTE: | INSTALLATORE: | PROGETTISTA:

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TORINO — ING. FRANCESCO PANSA — SEZ. A — n° 7443 T

Dott. Ing. Ponso Francesco
Ordine Ingegneri Provincia Torino
N° Matricola 7443T

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
I dritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale, parziale e con qualsiasi mezzo (compresa le copie fotostatiche, i film i dischi) e i microfilm) sono riservati per tutti i paesi

LEGENDA SIMBOLI

- 16-4-700 — RADIATORE ESISTENTE DA SMANTELLARE
- 16-4-700 — RADIATORE ESISTENTE DA MANTENERE CON LA SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA, DETENTORE E AGGIUNTA DELLA TESTINA TERMOSTATICA
- UNITA' INTERNA IDRONICA DA SMANTELLARE
- UNITA' ESTERNA DA SMANTELLARE
- UNITA' INTERNA A ESPANSIONE DIRETTA DA SMANTELLARE

NOTA:
1. DOVRANNO ESSERE SMANTELLATI E DEMOLITI I RADIATORI IN TUTTI I LOCALI AD ESCLUSIONE DEI SERVIZI IGIENICI.
2. LE TUBAZIONI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE CHIUSE CON TAPPI FILETTATI
3. LE UNITA' MOTOCONDENSANTI INTERNI CON LE RELATIVE LINEE IDRAULICHE DOVRANNO ESSERE SMANTELLATE E SMALTITE CON SVUOTAMENTO E RECUPERO DEL GAS FRIGORIFERO.
4. SULLA COPERTURA ADIACENTE ALLA CENTRALE AL PIANO AMMEZZATO SI DOVRA' SMANTELLARE IL REFRIGERATORE ESISTENTE, LA TORRE EVAPORATIVA E TUTTE LE TUBAZIONI NON UTILIZZATE

NOTA:
IL DISEGNO ARCHITETTONICO E' INDICATIVO E VALE UNICAMENTE PER GLI IMPIANTI RIPORTATI

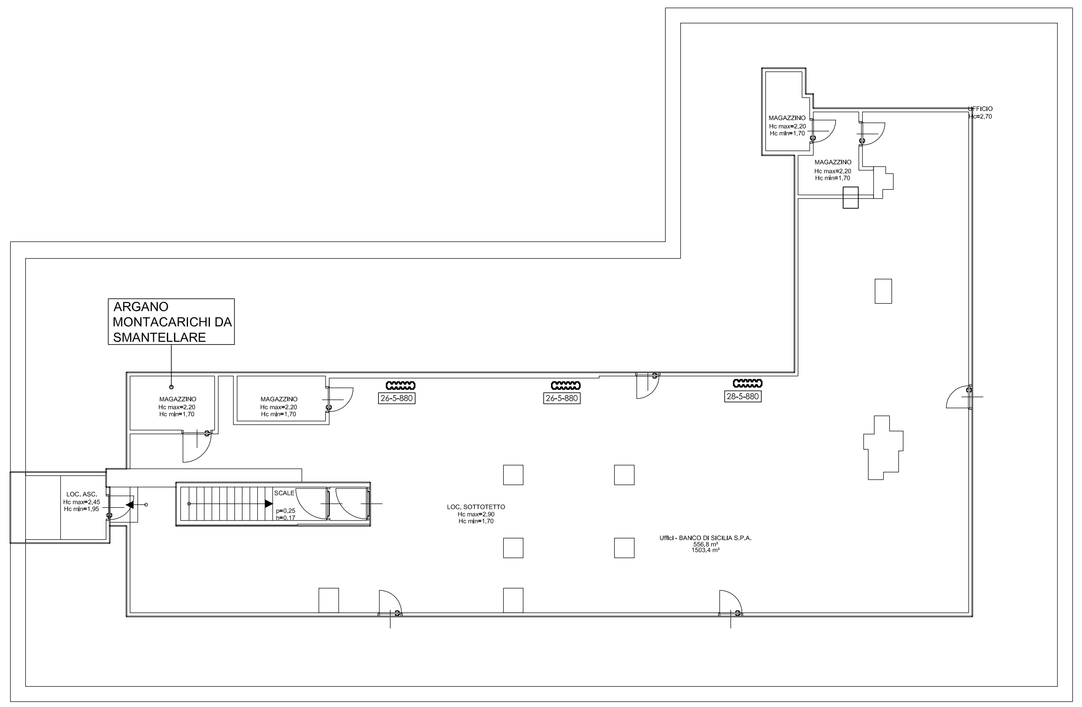

Piano sottotetto
Scala 1:100

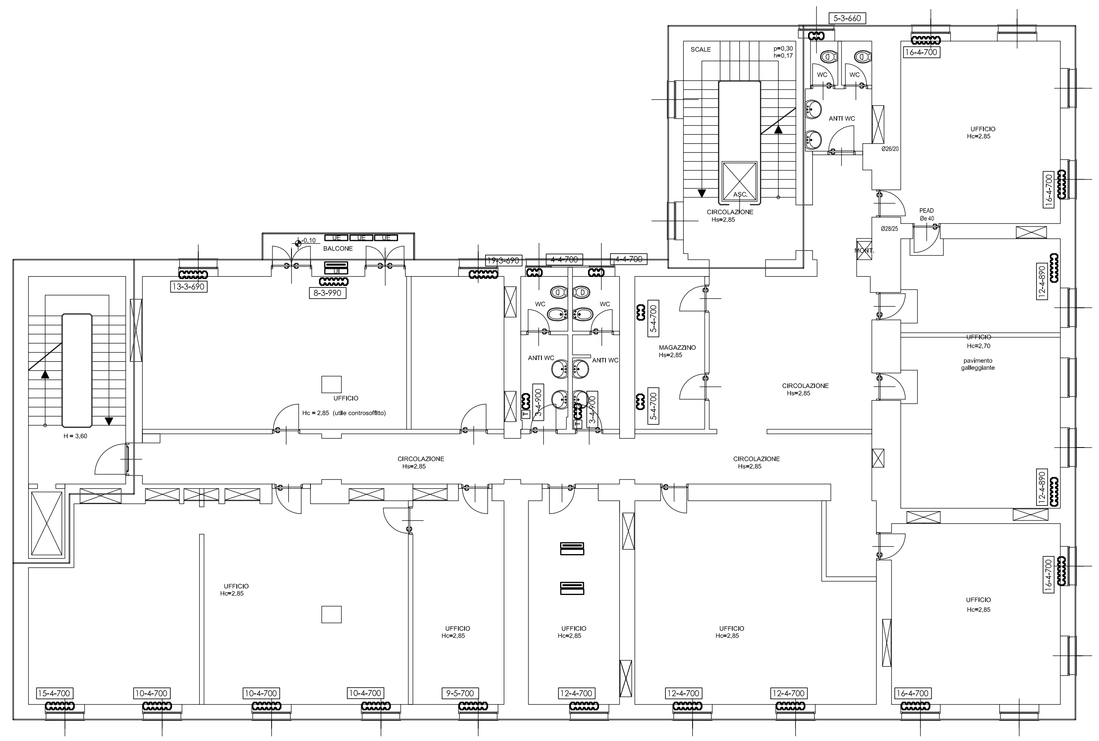

Piano secondo
Scala 1:100

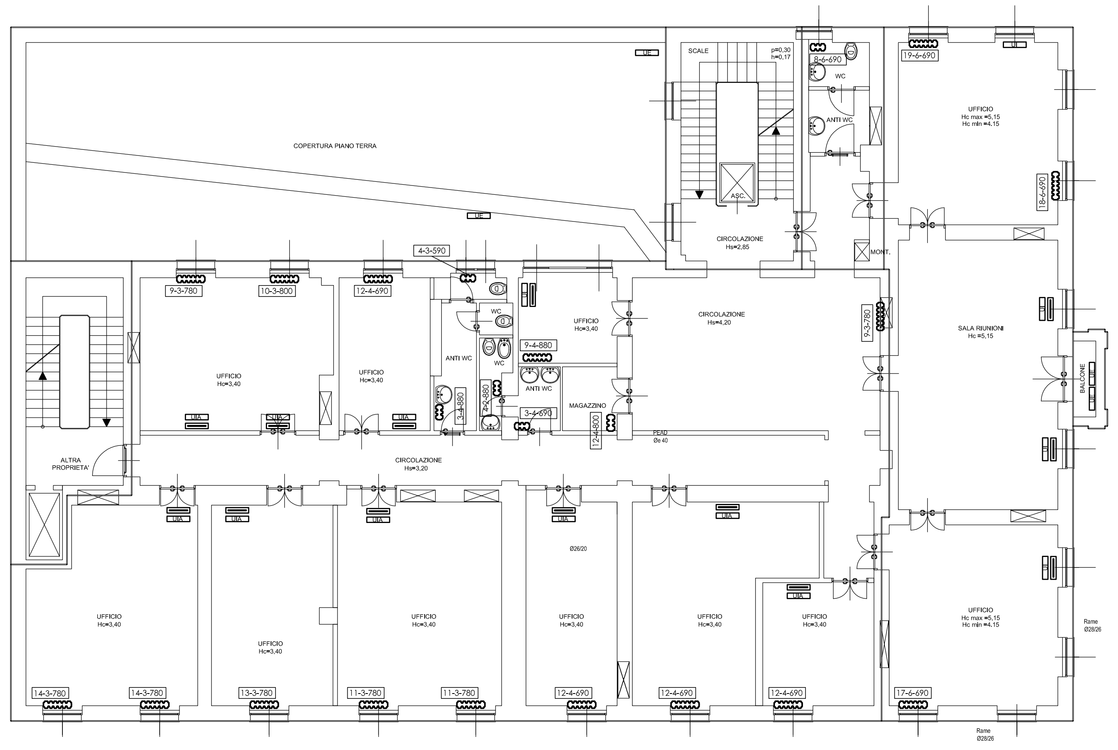

Piano primo
Scala 1:100

STRALCIO PIANO INTERRATO
Scala 1:100

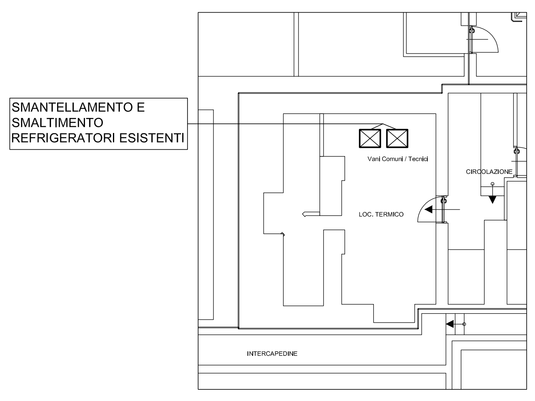
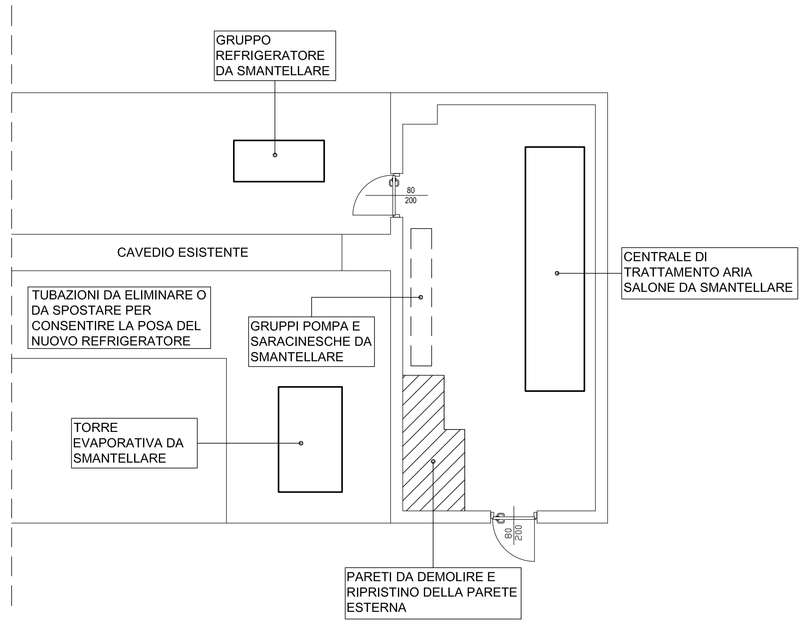
CENTRALE TECNICA AL PIANO AMMEZZATO
Scala 1:50